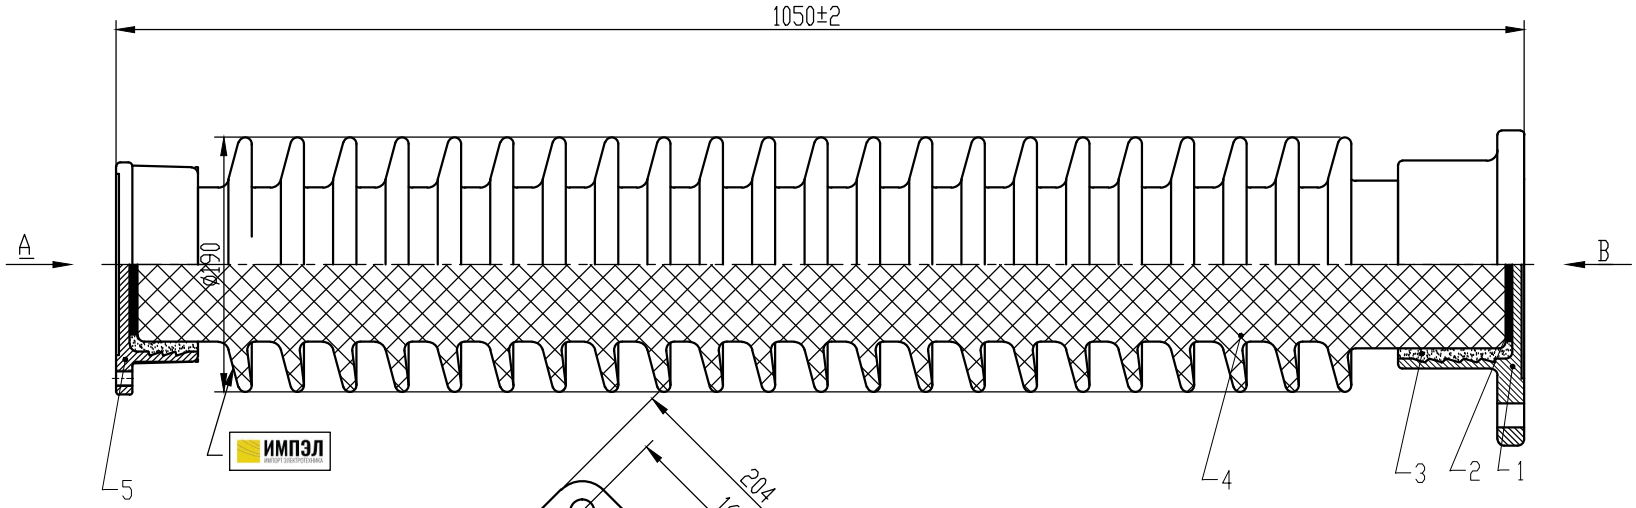

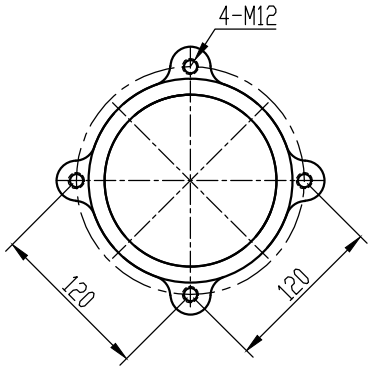

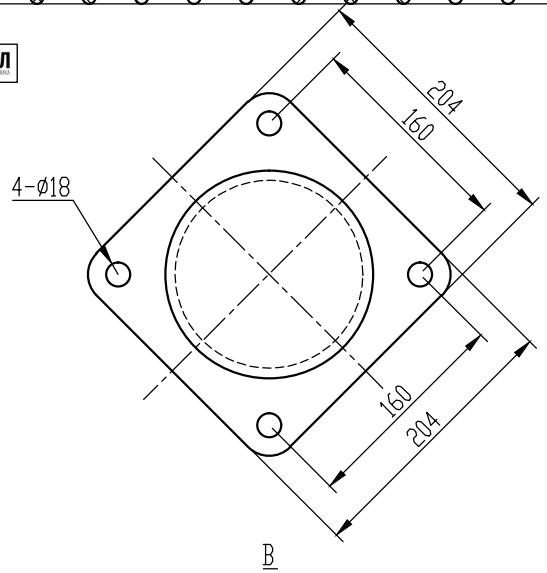

1. Номинальное напряжение, 110кВ
2. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 4кН
3. Длина пути утечки, 2050мм, не менее
4. Цвет: коричневый
5. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Nomainal voltage: 110kV
2. Cantilever strength 4kN
3. Leakage distance 2050mm
4. Unless specified ACC.TO IEC 60168 & KDOP757522.001.TU
5. Before reinforcement porcelain and fitting surface contacting with reinforcing agent ,should be covered evenly with lacquer
6. Fitting coating H.D.G
7. Cement joint coating Silicone sealant
8. Insulator should correspond to KDOP.757522.001 TU requirements

№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	NOTE
5	F21011	FITTING	1	QT450-10			
4	3057-1	PORCELAIN	1	IV			
3		CEMENT					
2		CORK	1				
1	F21021	FITTING	1	QT450-10			

SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE
DRAWN				
CHECKED				
APPROVE				
DATE				

ИОС-110-400М

INSULATOR

MATERIAL

DRAWING № 3057

PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE

TOTAL 2 PAGES PAGE 1

ИМПЭЛ
ИМПОРТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА