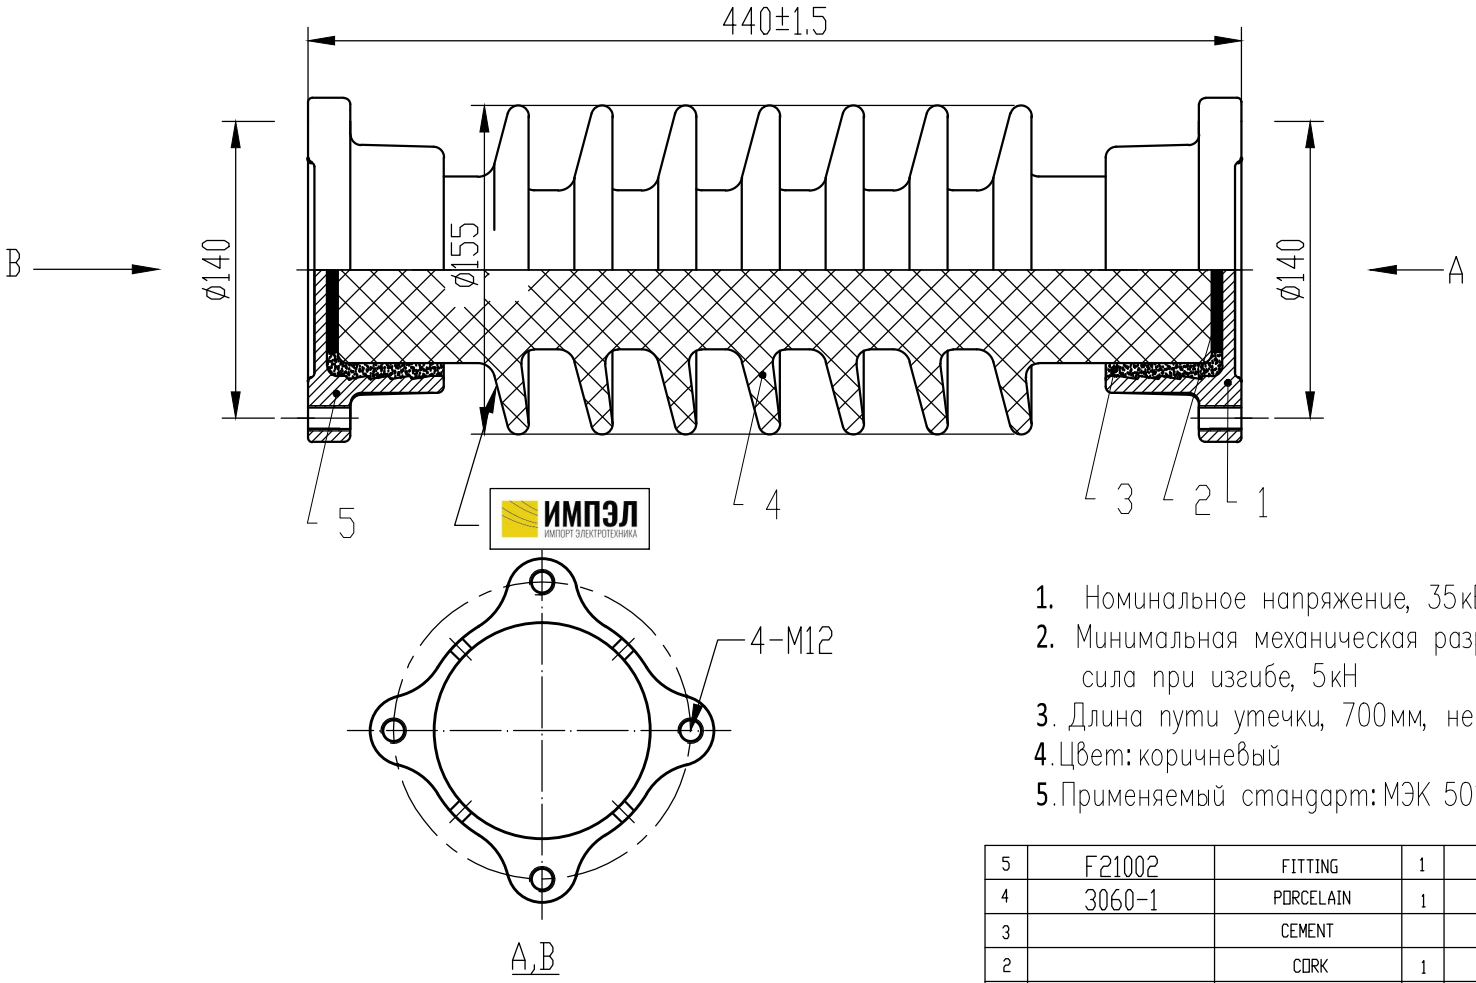

1. Номинальное напряжение, 35кВ
2. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 5кН
3. Длина пути утечки, 700мм, не менее
4. Цвет: коричневый
5. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

TECHNICAL REQUIREMENTS

1. Nomainal voltage: 35kV
2. Cantilever strength 5kN
3. Leakage distance 700mm
4. Unless specified ACC.TO IEC 60168 & KDOP757522.001.TU
5. Before reinforcement porcelain and fitting surface contacting with reinforcing agent ,should be covered evenly with lacquer
6. Fitting coating H.D.G
7. Cement joint coating Silicone sealant
8. Insulator should correspond to KDOP.757522.001 TU requirements

№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	WEIGHT ONE	WEIGHT TOTAL	NOTE
5	F21002	FITTING	1	QT450-10	2.2KG		
4	3060-1	PORCELAIN	1	V	8.3KG		
3		CEMENT			1.2KG		
2		CORK	1		0.3KG		
1	F21002	FITTING	1	QT450-10	2.2KG		

SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE
DRAWN				
CHECKED				
APPROVE				
DATE				

ИОС-35-500

INSULATOR

MATERIAL

DRAWING №	3060	
PHASS SIGN	WEIGHT	SCALE
TOTAL 2 PAGES	PAGE 1	

ИМПЭЛ
ИМПОРТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА